

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie


O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 192/12.12.03/1.1

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 56 66

ZETEL BRUSSEL
Clovialaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

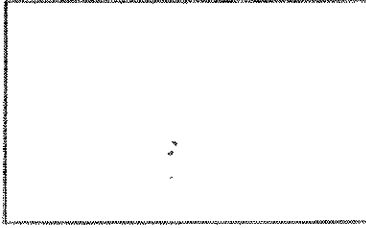

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Van der Hand II APPID-3.40
Willebrord

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: TRUZA-

Adres: _____

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 31.12.11 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (APAB art. 222) (K.B.2.6.2009) (T.R. art. 231) (Voorschrift DNE)
Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Vervanging - Verwijziging - verkoop wooneenheid; Type der lokalen: APPID-3.40
Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86
Aansluiting: Spanning 230/400 V Bescherming van de aansluiting auton 40 A 72x
Voedingskabel hoofdbord: 4 X 100 mm² Alg. schakelaar: type cl. II 30mA/10
Type van de aardelektrode (luis) - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT _____
Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 2.6; RA: 8.95 Ohm; FI tot 5.10 MOhm
Uitwendige invloedsfactoren: _____
BESCHRIJVING: gaiselera

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso
VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTIES: geen

| PROCES-VERBAAL OVER HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK | |
|--|---|
| <u>noties @ def. verlichting + Buitens. mag. te plaatsen</u> | REZERVE OPM. |
| <u>① 200 W x 600</u> | nieuwe maatregelen van de afd. verantwoord. |
| | DUSSEL |
| | handtekening: |


PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de áándraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 31.12.11 (art. 271 AREI) afsoek vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in plaats blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening
[Handtekening]

De directeur,





A 0609899

GETUIGSCHRIFT AF TE LEVEREN AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER (DNB) VOOR HET OPENEN VAN DE GASMETER OVEREENKOMSTIG HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 JUNI 1971

Ondergetekende: Naam: VERHEYDEN Voornaam: FRANK
Vertegenwoordiger van de onderneming: VERHEYDEN EUSA B.T.W. nr: 0293 212 505
Straat: SPICERIAA Nr: 25 Bus:
Postcode: 2910 Gemeente: Essen Tel: 0164 2867 Fax:
(In geval van onderaanneming, voor rekening van de firma: DEMCO NV)
Adres + tel: HAVENBOESLAAN 1185

bevestigt formeel en garandeert hierbij de gasinstallatie
nieuwe installatie / nieuw gedeelte van installatie (het onnodige schrappen) volgens het plan hierna
in het gebouw gelegen te Straat: OUDENHOUTSTRAAT Nr: 165 Bus: Verdieping:
Postcode nr: 280 Gemeente: WILHELMINA

Gasmeter merk: gasmeter nummer: [grid]

voor rekening van: Naam: Voornaam:
Straat: Nr: Bus:
Postcode: Gemeente:

te hebben geplaatst volgens de betrokken voorschriften die momenteel van toepassing zijn, waaronder de normen
NBN D51-003, NBN D51-004, NBN B61-001 en NBN B61-002. Deze normen hebben zowel betrekking op de leidingen als op de
toestelgebonden eisen, zoals de toevoer van verse verbrandingslucht en de afvoer van de verbrandingsproducten.
Alleen gastoestellen conform de specifieke normen van aardgastoestellen zijn aangesloten op de binneninstallatie.


Dit getuigschrift moet aan de aardgasdistributienetbeheerder overhandigd worden vóór deze de gasmeter opent.

Voorbehouden aan de installateur:
Ik verklaar dat ik een "Cerga-professionele gasinstallateur" ben
Ja [x] neen
indien ja: Cerga nr: 014214

Voorbehouden aan de DNB:
Datum: 29/05/2012
Handtekening: [signature]
Model Z10628/12

Bijlage(n) ISOMETRISCH SCHEMA VAN DE INSTALLATIE

Duid volgende elementen aan op het isometrisch schema: de gasmeter, de leidingen met materiaalsoort
(Koper-Staal-PE), hun diameter en lengte (m), de knooppunten aangeduid d.m.v. hoofdletters A, B, ...,
het soort toestellen met merk, type en vermogen (kW).
Dit schema mag vervangen worden door een schema/plan dat minstens dezelfde gegevens bevat.

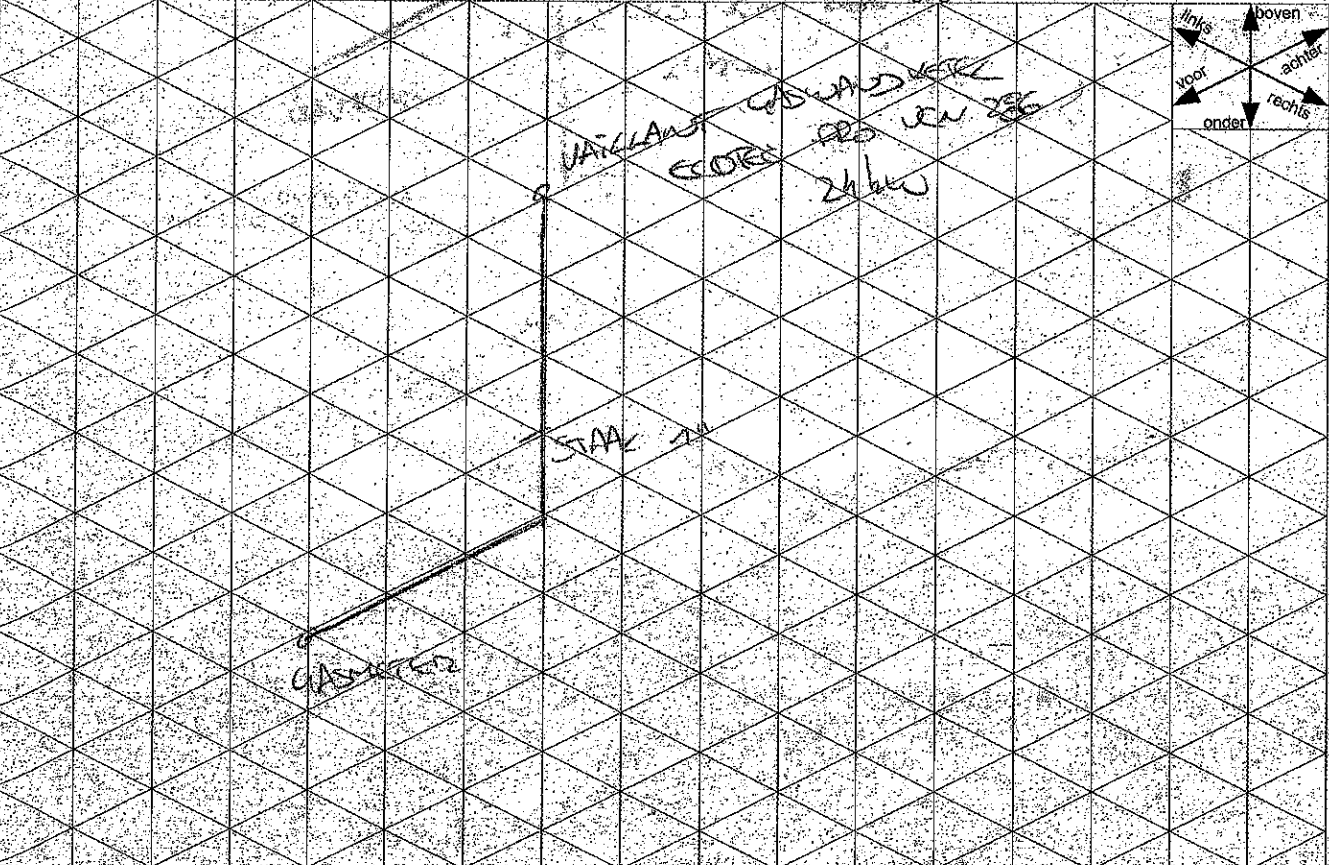

Wf: DNB - Roze - Kart - Groen - Controleorganisme - Geel - Installateur

Verslag van de tussenkomst aan de gasmeetinstallatie



Infrastructuurgebied:

| | | | |
|---|--|--|--|
| Leveringsplaats | | Eindafnemer <small>(indien verschillend van leveringsplaats)</small> | |
| Naam, voornaam: | | Naam, voornaam: | |
| Straat: <i>Overvloedstraat</i> | | Straat: | |
| Nr: <i>165</i> Bus: <i>304</i> | | Nr: Bus: | |
| Postcode: Gemeente: <i>Willebroek</i> | | Postcode: Gemeente: | |
| Gasmeter | | Dichtheidsproef | |
| Meternummer: <i>25325946</i> | | Meterstand na 10 min. : <i>0,155</i> m ³ | |
| Metertype: <i>6C</i> | | Meterstand begin : <i>0,155</i> m ³ | |
| | | Debiet/10 min. : <i>0</i> liter | |

- De installatie werd in dienst gesteld:
- De installatie is gasdicht.
 - Er werd een klein gebrek aan dichtheid vastgesteld.
Door de indienststelling van de installatie verbindt de eindafnemer zich ertoe de definitieve herstelling zo spoedig mogelijk te laten uitvoeren volgens de regels van goed vakmanschap.
 - Het toestel werd buiten dienst gesteld.
- De installatie mag NIET in dienst worden gesteld:
- Er werd een gebrek aan dichtheid vastgesteld. De meter mag pas na herstelling van de binnenleiding en een nieuwe positieve controle ervan door de uitvoerder worden geopend.
 - Er werd een ernstige niet conformiteit met onmiddellijk gevaar vastgesteld.
Opmerking: dit vervangt niet de conformiteitscontrole door de installateur en/of een erkend controleorganisme.
 - Er werd geen attest van conformiteit met de normen afgeleverd.
 - Er is geen controleverslag van de keuring afgeleverd.
 - De binneninstallatie ontbreekt.
 - U was afwezig - neem contact op met de distributienetbeheerder.

Opmerkingen:

.....
.....

Het is me bekend dat ik volledig verantwoordelijk ben bij een ongeval als gevolg van een slecht werkende gasinstallatie. Hierbij verbind ik me er toe de definitieve herstelling van de vastgestelde gebreken zo spoedig mogelijk te laten uitvoeren.

De installatie werd buiten dienst gesteld Om administratieve reden Wegens verhuizing

Een kopie van dit document:

- is overhandigd aan: de eindafnemer de afgevaardigde van de eindafnemer.
- is aan de gasmeter bevestigd

| | |
|---------------------------------------|--|
| Opgemaakt door de uitvoerder | Voor ontvangst door de eindafnemer of zijn afgevaardigde |
| Naam, voornaam: <i>Polloent Bruno</i> | Naam, voornaam: <i>Taupeus Antoine</i> |
| Datum: <i>1/11/2012</i> | Adres: |
| | Hoedanigheid: - eigenaar/huurder - andere: <i>Wettelijke</i> |
| | Ik werd vooraf door de distributienetbeheerder ingelicht over de voorschriften terzake en ik bevestig dat de installatie sinds de sluiting van de gasmeter niet werd gewijzigd (bij het manueel openen van de gasmeter van een bestaande installatie). |
| Handtekening: <i>[Signature]</i> | Handtekening: <i>[Signature]</i> |

1ste ex. Eandis 2dste ex. Eindafnemer

5000331 - AG-631-F01-V.05 - 08/2005

Keuringsattest van de binneninstallatie voor drinkwater m.b.t. voorschriften inzake beveiliging tegen terugstroming

conform besluit Vlaamse Regering d.d. 8 april 2011 algemeen waterverkoopreglement, het ministerieel besluit d.d. 28 juni 2011 betreffende de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer, het bijzonder waterverkoopreglement van de exploitant en het technisch reglement van AquaFlanders.

Naam aanvrager* : Residentie Senoraplace
 Adres : Overwinningsstraat 133
8830 Willebroek
 BTW-nummer :
 (* ontvangt de factuur van de keuring)

Keurder : Verwaest Him Bedrijf : Pidpa
 Telefoon : 0800 - 90 300 Adres : Desguinlei 246
 Badge nr. : 0904 B-2018 Antwerpen

Gekeurde installatie : Klant/titularis : Residentie Senoraplace Watermeter nr. :
 Adres : Overwinningsstr. 165 bus 309 Klantnr. : 10432931
8830 Willebroek Telefoon : 03.1860.7000
 Datum keuring : 23.11.12 (indien huisnummer nog niet gekend, perceelnummer vermelden)
 De keuring betreft een: een appartement een eengezinswoning
 Het betreft een: basiskeuring met inventarisatie ééntapskeuring nieuwbouw
 herkeuring specifieke keuring renovatie
4001584

| Omschrijving Vetgedrukt = minimale elementen voor een basiskeuring | Aanwezig ja/nee | Geplaatste beveiliging | OK/NOK | Omschrijving Vetgedrukt = minimale elementen voor een basiskeuring | Aanwezig ja/nee | Geplaatste beveiliging | OK/NOK |
|--|--------------------|---------------------------|--------|--|--------------------|---------------------------|--------|
| 1. Uitvoeringsplan | b | | ok | 18. Bidet | / | | |
| 2. Toestellenlijst | ja | | ok | 19. Handsproeier bidet/wc | / | | |
| 3. Centrale beveiliging | ja | EA | ok | 20. Keukenkraan | b | AA | ok |
| 4. Tweedecircuitwater aanwezig | / | | | 21. Handsproeier keukenkraan | b | Bel | ok |
| 5. Bijvulling tweedecircuitwater | / | | | 22. Lavabo | b | AA | ok |
| 6. Wanverbinding | / | | | 23. Handwasbakje | b | AA | ok |
| 7. Bijvulling CV | b | CAB | ok | 24. Uitgietbak | / | | |
| 8. Warmwaterproductie op CV | b | VG | ok | 25. Zonneboiler/paneel | / | | |
| 9. Waterverwarmingstoestellen | / | | | 26. Zwembadverwarming | / | | |
| 10. Waterbehandeling | / | | | 27. Zwembadbijvulling | / | | |
| 11. Kraan voor slangaansluiting | b | Wasm. | ok | 28. Urinoir | / | | |
| 12. Bad: uitloop kraan | / | | | 29. Afvoer beveiliging(en)/toestel(len) | ja | Y | ok |
| 13. Handsproeier badkraan | / | | | 30. | / | | |
| 14. Automatische badspoeling | / | | | 31. | / | | |
| 15. Douche met vaste kop | / | | | 32. | / | | |
| 16. Douche met handsproeier | ja | Bel | ok | 33. Drukverhoging | / | | |
| 17. WC | ja | Bel | ok | Pictogrammen | / | | |

Opmerkingen:.....

 om lekverliezen te voorkomen is het aangeraden de zichtbare afvoer van uw bijvulsysteem tweedecircuitwater zichtbaar te onderbreken!

| | |
|--|--|
| CONFORMITEITSVERKLARING De binneninstallatie: <input checked="" type="checkbox"/> is conform <input type="checkbox"/> is conform doch bijkomende keuring is verplicht (zie opmerkingen) <input type="checkbox"/> is niet conform, herkeuring verplicht | PRIVEWATERAFVOER <input type="checkbox"/> conform attest aanwezig <input type="checkbox"/> niet conform attest aanwezig <input checked="" type="checkbox"/> geen attest aanwezig |
|--|--|

Belangrijk : deze conformiteitsverklaring geldt alleen voor de toestellen en installatie, die opgenomen werden in het uitvoeringsplan en in de lijst van toestellen, en geeft de toestand van de binneninstallatie weer op datum van keuring. Ze ontslaat de eigenaar en/of gebruiker niet van de verantwoordelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen, die zouden kunnen voortvloeien uit het niet-beantwoorden van de binneninstallatie aan de voorschriften, of het gebrekkig functioneren van de installatie of één van haar onderdelen. Bij elke uitbreiding of wijziging van een gekeurde installatie is een bijkomende keuring verplicht.

Handtekening klant/titularis (voorafgegaan door 'Gelezen en goedgekeurd' en naam voluit schrijven)
Gelezen en goedgekeurd door de heer De Muyck
 Handtekening keurder : Verwaest Him
 Wit : exemplaar waterleverancier - Geel : exemplaar keurder - Roze : exemplaar klant
 V.U. : AquaFlanders vzw - uitgave 01/01/2012

